



AB „Vilniaus šilumos tinklai“
 2017 m. nešildymo sezono
 E-2, E-3, RK-8 planuojamas magistralių darbo
G R A F I K A S

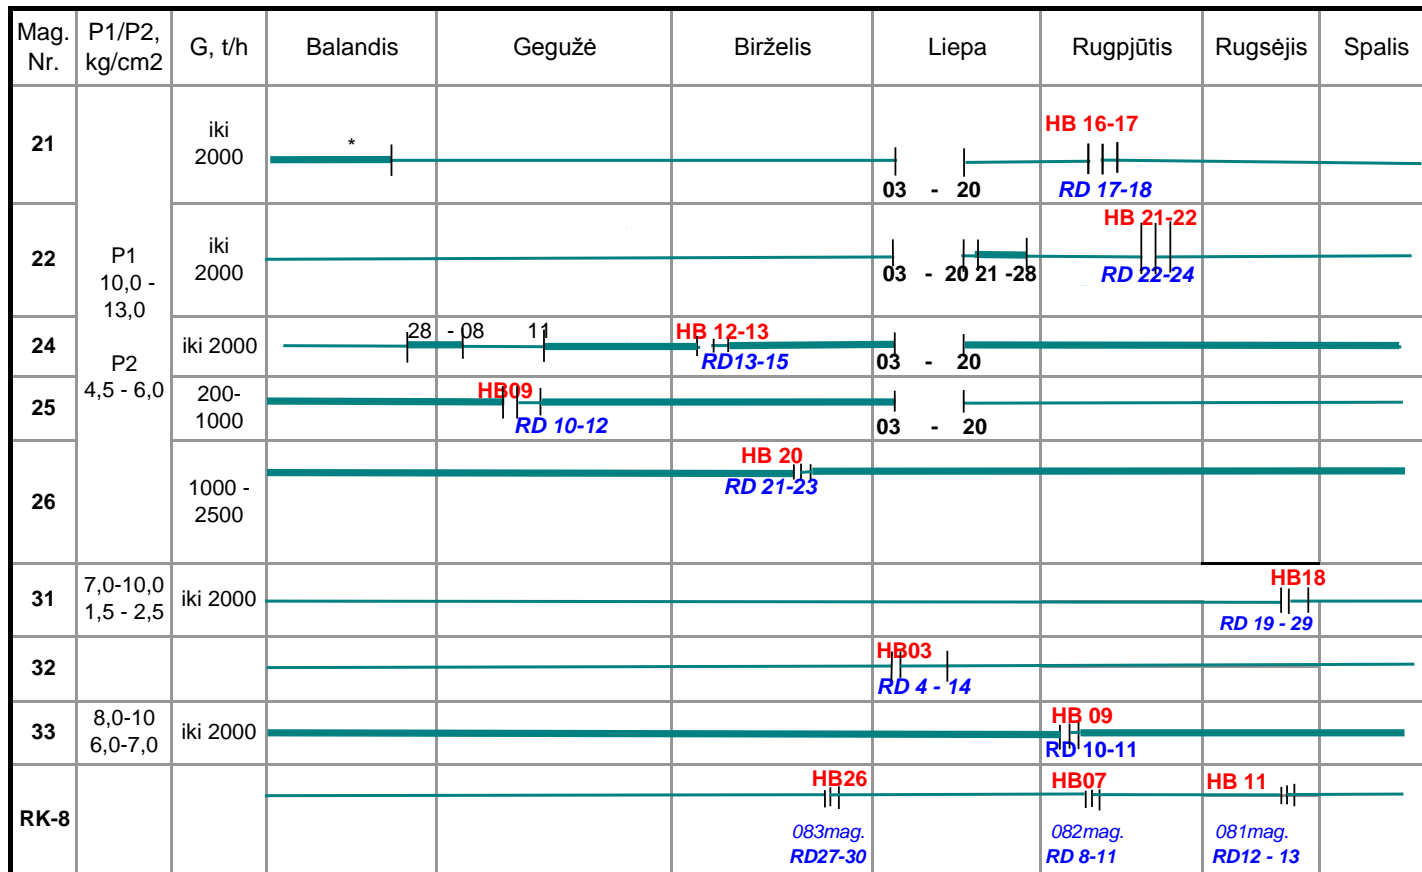

Pastaba: **HB**-Magistralės hidrauliniai bandymai. **RD**-Magistralės remontas iki įvadinės armatūros (magistralė išjungta)

 Magistralė (tiekimas, grįžtama ar abu vamzdžiai) dirba;

 Magistralė rezerve. Vasaros sezono termofikacinio vandens tiekimo schema gali keistis, todėl magistralės, esančios rezerve, esant būtinybei turi būti įjungiamos bet kuriuo metu.

* 21 ir 24 magistralių darbo perjungimai pasibaigus šildymo sezonui. Įjungus E-2 TG-5, po TG-4 stabdymo uždaryti hidrouždorį, sukelti P2 kolektoriuje iki 6,0 bar.

Dirbant 21; 24; 25 mag., veiks magistralių paspyrio ir droseliavimo vožtuvai.